


※滅火器檢查及使用方法

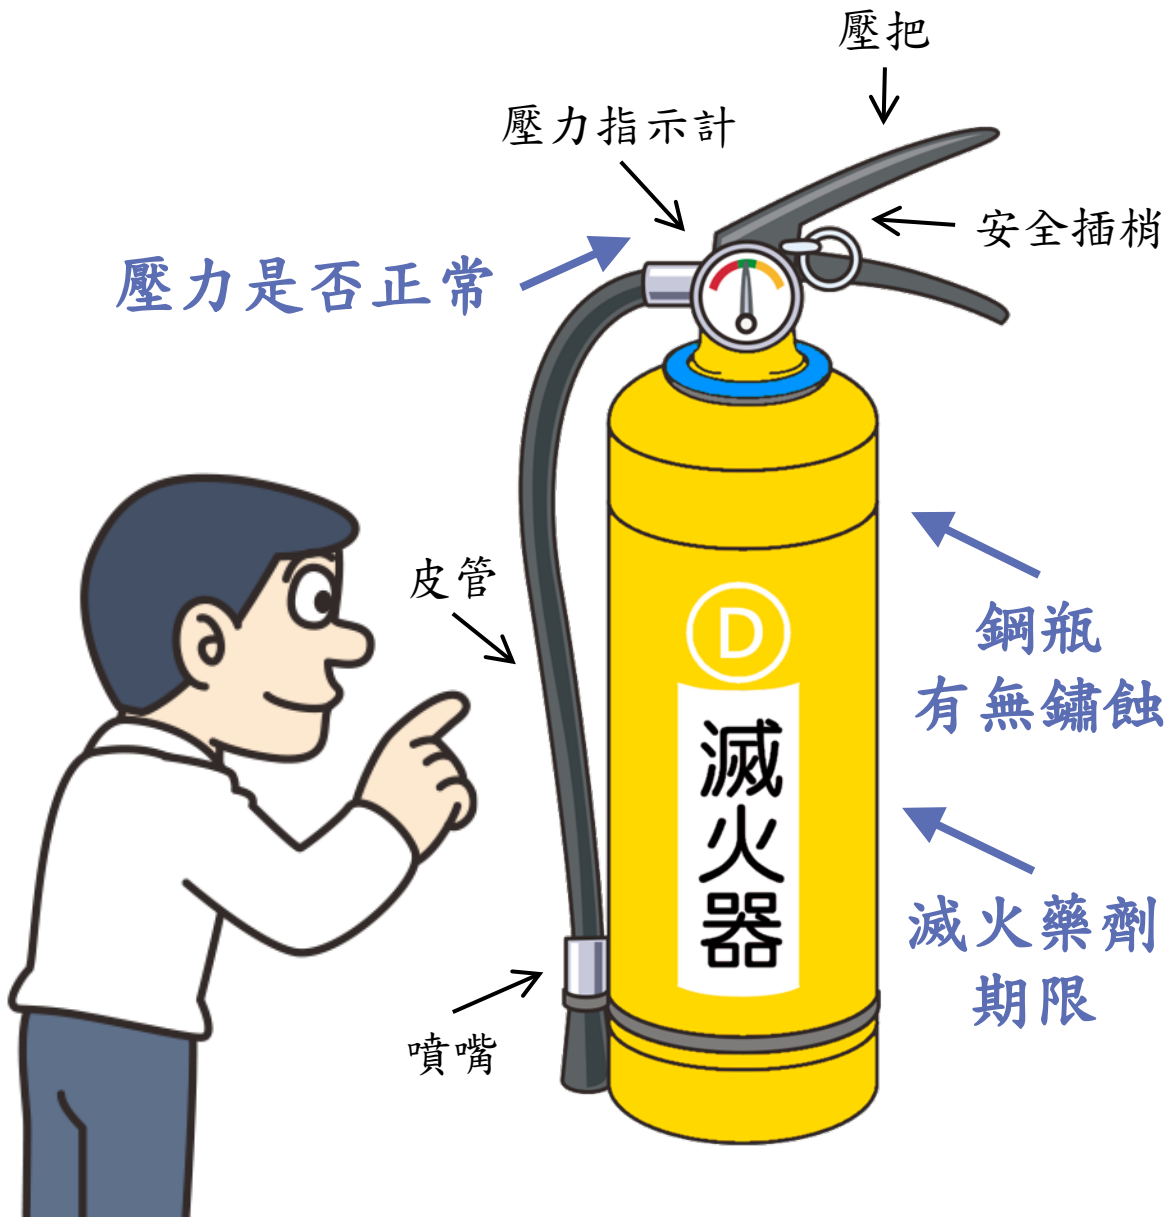

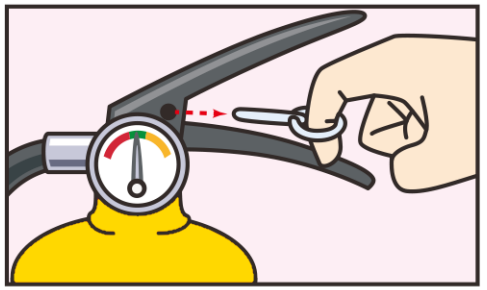


拉

拉插梢

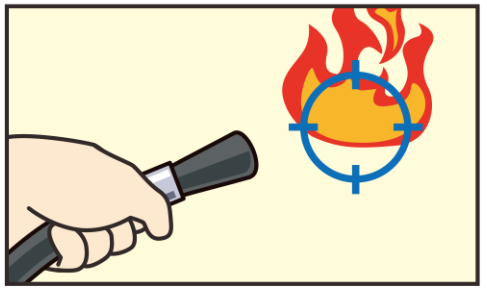


瞄

瞄準火源底部

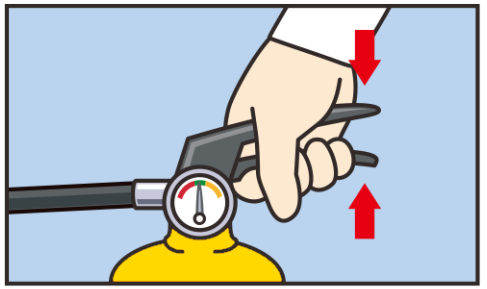

壓

壓握把

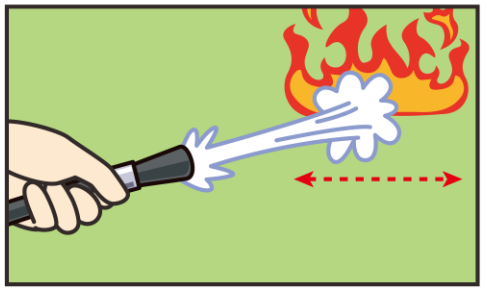

掃

向火源左右掃射

滅火器檢修

滅火器自行檢修應注意放置位置及數量應與核准圖說一致，且標示、本體容器、安全插梢、皮管、噴嘴接等皆須為無損壞狀況，指示計亦應在壓力範圍內，如有任一項不符合規定應自行汰換。

1 標示




2 本體容器



3 安全插梢




4 壓把（壓板）

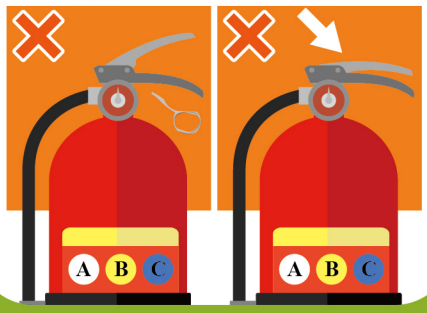


5 皮管



6 噴嘴

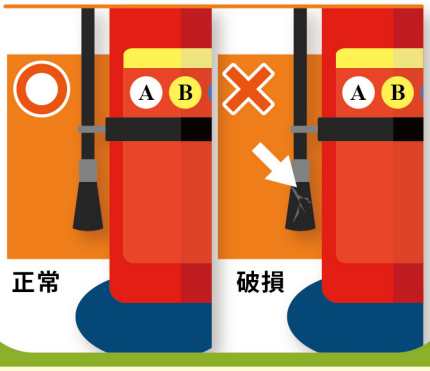

7 壓力指示計

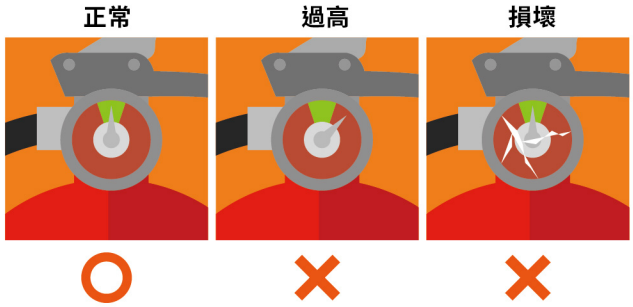

放置狀態

各類場所消防安全設備設置標準第31條規定
滅火器應依下列規定設置：

1. 視各類場所潛在火災性質設置，並依下列規定核算其最低滅火效能值：
   - a 供第12條第1款及第5款使用之場所，各層樓地板面積每100平方公尺（含未滿）有1滅火效能值。
   - b 供第12條第2款至第4款使用之場所，各層樓地板面積每200平方公尺（含未滿）有1滅火效能值。
   - c 鍋爐房、廚房等大量使用火源之處所，以樓地板面積每25平方公尺（含未滿）有1滅火效能值。
2. 電影片映演場所放映室及電氣設備使用之處所，每100平方公尺（含未滿）另設1滅火器。
3. 設有滅火器之樓層，自樓面居室任一點至滅火器之步行距離在20公尺以下。
4. 固定放置於取用方便之明顯處所，並設有以紅底白字標明滅火器字樣之標識，其每字應在20平方公分以上。但與室內消防栓箱等設備併設於箱體內並於箱面標明滅火器字樣者，其標識顏色不在此限。
5. 懸掛於牆上或放置滅火器箱中之滅火器，其上端與樓地板面之距離，18公斤以上者在1公尺以下，未滿18公斤者在1.5公尺以下。

廣告

內政部消防署
National Fire Agency,
Ministry of the Interior, R.O.C.